
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
33228—
2015

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

Цели и принципы, основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 30 января 2015 г. № 74-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2015 г. № 276-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33228—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54929—2012*

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2015 г. № 276-ст ГОСТ Р 54929—2012 отменен с 1 января 2016 г.

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	3
4	Обозначения и сокращения	3
5	Сортамент	4
5.1	Виды труб и состояние поставки	4
5.2	Размеры	4
5.3	Длина	17
5.4	Классы прочности	17
5.5	Марки стали	17
5.6	Группы поставки	17
5.7	Примеры условных обозначений труб	17
5.8	Сведения, указываемые в заказе	18
6	Технические требования	19
6.1	Способ производства	19
6.2	Химический состав	20
6.3	Механические свойства	20
6.4	Технологические свойства	22
6.5	Предельные отклонения размеров, длины и формы труб	22
6.6	Параметры сварного шва	24
6.7	Качество поверхности	24
6.8	Сплошность металла	25
6.9	Отделка концов труб	26
6.10	Маркировка и упаковка	27
7	Требования безопасности и охраны окружающей среды	27
8	Правила приемки	28
9	Методы контроля и испытаний	30
10	Транспортирование и хранение	31
11	Гарантии изготовителя	31

Введение

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ 8696, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706, а также обобщения отечественного и зарубежного опыта использования труб.

Трубы, изготавляемые по ГОСТ 8696, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706, имеют одинаковую область применения как трубы общего назначения. Поэтому в настоящем стандарте, разработанном на основе упомянутых стандартов, требования к этим трубам объединены.

По сравнению с ГОСТ 8696, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706 в настоящем стандарте:

- введена классификация труб по классам прочности;
- дополнен ряд размеров труб по наружному диаметру и толщине стенки;
- установлены две точности изготовления длины труб: обычная и повышенная;
- дополнена возможность проведения испытаний труб на ударный изгиб и неразрушающего контроля;
- дополнена возможность изготовления труб с определением углеродного эквивалента, очищенной от окалины поверхностью, с отделкой концов.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

Steel welded pipes for general purposes. Specifications

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные трубы общего назначения из углеродистой и низколегированной стали.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 31447—2012 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия

ГОСТ 31458—2012 Трубы стальные и изделия из труб. Документы о приемочном контроле

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 162—90 Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 380—2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 2216—84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия

ГОСТ 3728—78 Трубы. Метод испытания на загиб

ГОСТ 3845—75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением

ГОСТ 5378—88 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 6996—66 (ИСО 4136—89, ИСО 5173—81, ИСО 5177—81) Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7268—82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7565—81 (ИСО 377-2—89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

ГОСТ 8026—92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8693—80 (ИСО 8494—86) Трубы металлические. Метод испытания на бортование

ГОСТ 8694—75 Трубы. Метод испытания на раздачу

ГОСТ 8695—75 Трубы. Метод испытания на сплющивание

ГОСТ 33228—2015

- ГОСТ 9045—93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия
- ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
- ГОСТ 10006—80 (ИСО 6892—84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение
- ГОСТ 10692—80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
- ГОСТ 11358—89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
- ГОСТ 12344—2003 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода
- ГОСТ 12345—2001 (ИСО 671—82, ИСО 4935—89) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы
- ГОСТ 12346—78 (ИСО 439—82, ИСО 4829-1—86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния
- ГОСТ 12347—77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора
- ГОСТ 12348—78 (ИСО 629—82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца
- ГОСТ 12349—83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама
- ГОСТ 12350—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома
- ГОСТ 12351—2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия
- ГОСТ 12352—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля
- ГОСТ 12354—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена
- ГОСТ 12355—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди
- ГОСТ 12356—81 Стали легированные и высоколегированные. Метод определения титана
- ГОСТ 12357—84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия
- ГОСТ 12358—2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения мышьяка
- ГОСТ 12359—99 (ИСО 4945—77) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота
- ГОСТ 12360—82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора
- ГОСТ 12361—2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия
- ГОСТ 12362—79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия
- ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
- ГОСТ 17745—90 Стали и сплавы. Методы определения газов
- ГОСТ 18360—93 Калибры-скобы листовые для диаметров от 3 до 260 мм. Размеры
- ГОСТ 18365—93 Калибры-скобы листовые со сменными губками для диаметров свыше 100 до 360 мм. Размеры
- ГОСТ 18895—97 Сталь. Метод фотозелектрического спектрального анализа
- ГОСТ 19281—89 (ИСО 4950-2—81, ИСО 4950-3—81, ИСО 4951—79, ИСО 4995—78, ИСО 4996—78, ИСО 5952—83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
- ГОСТ 19903—74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
- ГОСТ 22536.0—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа
- ГОСТ 22536.1—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита
- ГОСТ 22536.2—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы
- ГОСТ 22536.3—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора
- ГОСТ 22536.4—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния
- ГОСТ 22536.5—87 (ИСО 629—82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца
- ГОСТ 22536.6—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка

ГОСТ 22536.7—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома
 ГОСТ 22536.8—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди
 ГОСТ 22536.9—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля
 ГОСТ 22536.10—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия
 ГОСТ 22536.11—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана
 ГОСТ 22536.12—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия
 ГОСТ 26877—2008 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы
 ГОСТ 28033—89 Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа
 ГОСТ 28548—90 Трубы стальные. Термины и определения
 ГОСТ 30432—96 Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504, ГОСТ 28548, ГОСТ 26877, ГОСТ 15.309, ГОСТ 31447, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 горячередуцированная труба: Сварная труба, окончательный наружный диаметр которой по всей длине сформирован в процессе горячего редуцирования в определенном интервале температур.

3.2 класс прочности: Обозначение уровня прочности трубы.

3.3 тело трубы: Вся труба, кроме сварного шва (швов) и зоны термического влияния сварки.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте приняты следующие обозначения и сокращения:

D — наружный диаметр трубы, мм;

δ₅ — относительное удлинение после разрыва (на пятикратных образцах), %;

C_{экв} — углеродный эквивалент;

P — испытательное гидростатическое давление, МПа;

σ_в — временное сопротивление, Н/мм²;

σ_т — предел текучести, Н/мм²;

R — допускаемое напряжение в стенке трубы, МПа;

S — толщина стенки трубы, мм;

S_{min} — минимальная (с учетом минусового предельного отклонения) толщина стенки трубы, мм;

M — масса 1 м трубы, кг/м;

П — периметр поперечного сечения трубы, мм;

ВЧС — высокочастотная сварка;

ДСФ — дуговая сварка под флюсом;

ДСФП — дуговая сварка под флюсом труб с одним продольным швом;

ДСФ2П — дуговая сварка под флюсом труб с двумя продольными швами;

ДСФС — дуговая сварка под флюсом труб со спиральным швом;

ЛТО — локальная термическая обработка сварного соединения труб;

ОТО — объемная термическая обработка всей трубы;

ГР — горячее редуцирование сварных труб.

5 Сортамент

5.1 Виды труб и состояние поставки

Трубы изготавливают следующих видов:

- прямошовные с одним продольным швом, ВЧС или ДСФП;
- прямошовные с двумя продольными швами, ДСФ2П;
- спиральношовные со спиральным швом, ДСФС.

Трубы поставляют сварными или сварными горячередуцированными.

Трубы поставляют в состоянии после термической обработки по всему объему, после локальной термической обработки сварного соединения или без термической обработки.

5.2 Размеры

Трубы изготавливают по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными в таблице 1, обычной точности по наружному диаметру.

По требованию заказчика трубы могут быть изготовлены повышенной точности по наружному диаметру.

По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы могут быть изготовлены размерами, не предусмотренными в таблице 1.

Таблица 1 — Наружный диаметр, толщина стенки и теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

Наружный диаметр труб, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм																
	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8
10,0	0,161	0,182	0,202	0,222	0,260	0,297	0,314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,2	0,164	0,185	0,206	0,227	0,266	0,304	0,322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,0	0,195	0,221	0,246	0,271	0,320	0,366	0,388	0,410	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,0	0,212	0,241	0,269	0,296	0,349	0,401	0,425	0,450	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,0	0,230	0,260	0,291	0,321	0,379	0,435	0,462	0,489	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15,0	0,247	0,280	0,313	0,345	0,408	0,470	0,499	0,529	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16,0	0,264	0,300	0,335	0,370	0,438	0,504	0,536	0,568	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,0	—	0,320	0,357	0,395	0,468	0,539	0,573	0,608	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,0	—	0,339	0,380	0,419	0,497	0,573	0,610	0,647	0,719	—	—	—	—	—	—	—	—
19,0	—	0,359	0,402	0,444	0,527	0,608	0,647	0,687	0,764	0,838	—	—	—	—	—	—	—
20,0	—	0,379	0,424	0,469	0,556	0,642	0,684	0,726	0,808	0,888	0,966	1,08	1,19	1,26	1,33	1,42	—
21,3	—	0,404	0,453	0,501	0,595	0,687	0,732	0,777	0,866	0,952	1,04	1,16	1,28	1,35	1,43	1,54	—
22,0	—	0,418	0,468	0,518	0,616	0,711	0,758	0,805	0,897	0,986	1,07	1,20	1,33	1,41	1,48	1,60	—
23,0	—	0,438	0,491	0,543	0,645	0,746	0,795	0,844	0,941	1,04	1,13	1,26	1,39	1,48	1,56	1,68	—
24,0	—	0,458	0,513	0,567	0,675	0,780	0,832	0,884	0,985	1,09	1,18	1,33	1,46	1,55	1,64	1,77	—
25,0	—	0,477	0,535	0,592	0,704	0,815	0,869	0,923	1,03	1,13	1,24	1,39	1,53	1,63	1,72	1,86	—
26,0	—	0,497	0,557	0,617	0,734	0,849	0,906	0,963	1,07	1,18	1,29	1,45	1,60	1,70	1,80	1,94	—
27,0	—	0,517	0,579	0,641	0,764	0,884	0,943	1,00	1,12	1,23	1,35	1,51	1,67	1,78	1,88	2,03	—
28,0	—	0,537	0,601	0,666	0,793	0,918	0,980	1,04	1,16	1,28	1,40	1,57	1,74	1,85	1,96	2,11	—
30,0	—	0,576	0,646	0,715	0,852	0,987	1,05	1,12	1,25	1,38	1,51	1,70	1,88	2,00	2,11	2,29	—
32,0	—	0,616	0,690	0,765	0,911	1,06	1,13	1,20	1,34	1,48	1,62	1,82	2,02	2,15	2,27	2,46	—
33,0	—	—	—	0,789	0,941	1,09	1,17	1,24	1,38	1,53	1,67	1,88	2,09	2,22	2,35	2,55	2,74

3) Продолжение таблицы 1

Наружный диаметр труб, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стены, мм																	
	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8	
33,7	—	—	—	0,806	0,962	1,12	1,19	1,27	1,42	1,56	1,71	1,92	2,13	2,27	2,41	2,61	2,80	
35,0	—	—	—	0,838	1,00	1,16	1,24	1,32	1,47	1,63	1,78	2,00	2,22	2,37	2,51	2,72	2,92	
36,0	—	—	—	0,863	1,03	1,19	1,28	1,36	1,52	1,68	1,83	2,07	2,29	2,44	2,59	2,81	3,02	
38,0	—	—	—	0,912	1,09	1,26	1,35	1,44	1,61	1,78	1,94	2,19	2,43	2,59	2,75	2,98	3,21	
40,0	—	—	—	0,962	1,15	1,33	1,42	1,52	1,70	1,87	2,05	2,31	2,57	2,74	2,90	3,15	3,39	
42,0	—	—	—	1,01	1,21	1,40	1,50	1,59	1,78	1,97	2,16	2,44	2,71	2,89	3,06	3,32	3,58	
44,5	—	—	—	1,07	1,28	1,49	1,59	1,69	1,90	2,10	2,29	2,59	2,86	3,07	3,26	3,54	3,81	
45,0	—	—	—	1,09	1,30	1,51	1,61	1,71	1,92	2,12	2,32	2,62	2,91	3,11	3,30	3,58	3,86	
48,0	—	—	—	—	—	1,61	1,72	1,83	2,05	2,27	2,48	2,81	3,12	3,33	3,54	3,84	4,14	
48,3	—	—	—	—	—	1,62	1,73	1,84	2,06	2,28	2,50	2,82	3,14	3,35	3,56	3,87	4,17	
51,0	—	—	—	—	—	1,71	1,83	1,95	2,18	2,42	2,65	2,99	3,33	3,55	3,77	4,10	4,42	
52,0	—	—	—	—	—	1,75	1,87	1,99	2,23	2,47	2,70	3,05	3,40	3,63	3,85	4,19	4,52	
53,0	—	—	—	—	—	1,78	1,91	2,03	2,27	2,52	2,76	3,11	3,47	3,70	3,93	4,27	4,61	
54,0	—	—	—	—	—	1,82	1,94	2,07	2,32	2,56	2,81	3,18	3,54	3,77	4,01	4,36	4,70	
57,0	—	—	—	—	—	1,92	2,05	2,19	2,45	2,71	2,97	3,36	3,74	4,00	4,25	4,62	4,99	
60,0	—	—	—	—	—	2,02	2,16	2,30	2,58	2,86	3,14	3,55	3,95	4,22	4,48	4,88	5,27	
63,5	—	—	—	—	—	2,14	2,29	2,44	2,74	3,03	3,33	3,76	4,19	4,48	4,76	5,18	5,59	
70,0	—	—	—	—	—	2,37	2,53	2,70	3,03	3,35	3,68	4,16	4,64	4,96	5,27	5,74	6,20	
73,0	—	—	—	—	—	2,47	2,64	2,82	3,16	3,50	3,84	4,35	4,85	5,18	5,51	6,00	6,48	
76,0	—	—	—	—	—	2,58	2,76	2,94	3,29	3,65	4,00	4,53	5,05	5,40	5,75	6,26	6,77	
83,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,21	3,60	4,00	4,38	4,96	5,54	5,92	6,30	6,86	7,42
89,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,45	3,87	4,29	4,71	5,33	5,95	6,36	6,77	7,38	7,98

Продолжение таблицы 1

Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

Наружный диаметр труб, мм	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8
95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,14	4,59	5,03	5,70	6,37	6,81	7,24	7,90	8,55
102,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,45	4,93	5,41	6,13	6,85	7,32	7,80	8,50	9,20
108,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,71	5,23	5,74	6,50	7,26	7,77	8,27	9,02	9,76
114,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,21	8,74	9,54
121,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,73	9,30	10,14
127,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,17	9,77	10,66
133,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,62	10,24	11,18
140,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,14	10,80	11,78
146,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,58	11,27	12,30
152,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,02	11,74	12,82
159,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,54	12,30	13,42
168,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,21	13,01	14,20
178,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,95	13,79	15,06
193,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,11	15,03	16,42
219,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,98	17,03	18,60
245,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,90	19,08	20,85
273,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,26
325,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
406,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
426,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

с) Продолжение таблицы 1

		Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм												
Наружный диаметр труб, мм	0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
457,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
508,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
530,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
720,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
820,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1020,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1220,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1420,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1620,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1720,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2020,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2220,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2520,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Приложение к таблицы 1

ГОСТ 33228—2015

Наружный диаметр ТРД, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм																
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33,0	2,86	3,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⇒ Продолжение таблицы 1

Наружный диаметр труб, мм	Таблица 1 Масса 1 м труб, кг, при толщине стены, мм											
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
33,7	2,93	3,24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35,0	3,06	3,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36,0	3,16	3,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38,0	3,35	3,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40,0	3,55	3,94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42,0	3,75	4,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44,5	4,00	4,44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45,0	4,04	4,49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48,0	4,34	4,83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48,3	4,37	4,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51,0	4,64	5,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52,0	4,74	5,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53,0	4,83	5,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54,0	4,93	5,49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57,0	5,23	5,83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60,0	5,52	6,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63,5	5,87	6,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70,0	6,51	7,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73,0	6,81	7,60	8,38	9,16	—	—	—	—	—	—	—	—
76,0	7,10	7,93	8,75	9,56	10,36	—	—	—	—	—	—	—
83,0	7,79	8,71	9,62	10,51	11,39	—	—	—	—	—	—	—
89,0	8,38	9,38	10,36	11,33	12,28	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы 1

Наружный диаметр труб, мм	Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм																
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
95,0	8,98	10,04	11,10	12,14	13,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102,0	9,67	10,82	11,96	13,09	14,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108,0	10,26	11,49	12,70	13,90	15,09	17,44	19,73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114,0	10,85	12,15	13,44	14,72	15,98	18,47	20,91	23,31	25,65	—	—	—	—	—	—	—	—
121,0	11,54	12,93	14,30	15,67	17,02	19,68	22,29	24,86	27,37	—	—	—	—	—	—	—	—
127,0	12,13	13,59	15,04	16,48	17,90	20,72	23,48	26,19	28,85	—	—	—	—	—	—	—	—
133,0	12,73	14,26	15,78	17,29	18,79	21,75	24,66	27,52	30,33	—	—	—	—	—	—	—	—
140,0	13,42	15,04	16,65	18,24	19,83	22,96	26,04	29,08	32,06	34,99	37,88	40,72	—	—	—	—	—
146,0	14,01	15,70	17,39	19,06	20,72	24,00	27,23	30,41	33,54	36,62	39,66	42,64	—	—	—	—	—
152,0	14,60	16,37	18,13	19,87	21,60	25,03	28,41	31,74	35,02	38,25	41,43	44,56	—	—	—	—	—
159,0	15,29	17,15	18,99	20,82	22,64	26,24	29,79	33,29	36,75	40,15	43,50	46,81	—	—	—	—	—
168,0	16,18	18,14	20,10	22,04	23,97	27,79	31,57	35,29	38,97	42,59	46,17	49,69	—	—	—	—	—
178,0	17,16	19,25	21,33	23,40	25,45	29,52	33,54	37,51	41,43	45,30	49,13	52,90	—	—	—	—	—
193,7	18,71	21,00	23,27	25,53	27,77	32,23	36,64	40,99	45,30	49,56	53,77	57,93	—	—	—	—	—
219,0	21,21	23,80	26,39	28,96	31,52	36,60	41,63	46,61	51,54	56,43	61,26	66,04	70,78	75,46	80,10	—	—
245,0	23,77	26,69	29,59	32,49	35,36	41,09	46,76	52,38	57,95	63,48	68,95	74,38	79,76	85,08	90,36	—	—
273,0	26,54	29,80	33,05	36,28	39,51	45,92	52,28	58,60	64,86	71,07	77,24	83,36	89,42	95,44	101,41	107,33	113,20
325,0	31,67	35,57	39,46	43,34	47,20	54,90	62,54	70,14	77,68	85,18	92,63	100,03	107,38	114,68	121,93	129,13	136,28
356,0	34,72	39,01	43,28	47,54	51,79	60,25	68,66	77,02	85,33	93,59	101,80	109,97	118,08	126,14	134,16	142,12	150,04
377,0	36,79	41,34	45,87	50,39	54,90	63,87	72,80	81,68	90,51	99,29	108,02	116,70	125,33	133,91	142,44	150,93	159,36
406,4	39,70	44,60	49,50	54,38	59,25	68,95	78,60	88,20	97,76	107,26	116,72	126,12	135,48	144,79	154,05	163,25	172,41
426,0	41,63	46,78	51,91	57,04	62,15	72,33	82,47	92,55	102,59	112,58	122,52	132,41	142,25	152,04	161,78	171,47	181,11

ГОСТ 33228—2015

‡ Продолжение таблицы 1

ГОСТ 33228—2015

Теоретическая масса 1 м трубы, кг при толщине стенки, мм																			
Наружный диаметр труб, мм	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0		
457,0	44,69	50,22	55,73	61,24	66,73	77,68	86,58	99,44	110,24	120,99	131,69	142,35	152,95	163,51	174,01	184,47	194,88		
508,0	—	55,88	62,02	68,16	74,28	86,49	98,65	110,75	122,81	134,82	146,79	158,70	170,56	182,37	194,14	205,85	217,51		
530,0	—	58,32	64,74	71,14	77,54	90,29	102,99	115,64	128,24	140,79	153,30	165,75	178,15	190,51	202,82	215,07	227,28		
630,0	—	—	—	—	—	107,55	122,72	137,83	152,90	167,92	182,89	197,81	212,68	227,50	242,27	257,00	271,67		
720,0	—	—	—	—	—	123,09	140,47	157,81	175,10	192,34	209,52	226,66	243,75	260,80	277,79	294,73	311,62		
820,0	—	—	—	—	—	140,35	160,20	180,00	199,76	219,46	239,12	258,72	278,28	297,79	317,25	336,65	356,01		
1020,0	—	—	—	—	—	199,66	224,39	249,08	273,72	298,31	322,84	347,33	371,77	396,16	420,50	444,79			
1220,0	—	—	—	—	—	—	268,79	298,40	327,97	357,49	386,96	416,38	445,76	475,08	504,35	533,58			
1420,0	—	—	—	—	—	—	—	—	347,73	382,23	416,68	451,08	485,44	519,74	554,00	588,20	622,36		
1620,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	593,73	632,91	672,05	711,14		
1720,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630,72	672,37	713,96	755,53	
1820,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	667,71	711,83	755,90	799,92	
2020,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	741,69	790,75	839,75	888,70	
2220,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	815,68	869,66	923,60	977,48	
2520,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	926,66	988,04	1049,37	1110,66	

Продолжение таблицы 1

Наружный диаметр трой., мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм										
	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы 1

Наружный диаметр труб, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм														
	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273,0	119,02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325,0	143,38	150,44	157,44	164,39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356,0	157,91	165,73	173,49	181,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377,0	167,75	176,08	184,37	192,61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
406,4	181,52	190,58	199,60	208,56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
426,0	190,71	200,25	209,75	219,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стены, мм											
Наружный диаметр труб, мм	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
457,0	205,23	215,54	225,80	236,01	—	—	—	—	—	—	—
508,0	229,13	240,70	252,21	263,68	275,10	286,47	297,79	309,06	320,28	331,45	342,57
530,0	239,44	251,55	263,61	275,62	287,58	299,49	311,35	323,16	334,93	346,64	353,65
630,0	286,30	300,87	315,40	329,87	344,30	358,68	373,01	387,28	401,51	415,69	429,83
720,0	328,47	345,26	362,01	378,70	395,35	411,95	428,49	444,99	461,44	477,84	494,19
820,0	375,32	394,58	413,80	432,96	452,07	471,13	490,15	509,11	528,03	546,89	565,71
1020,0	469,04	493,23	517,37	541,47	565,51	589,51	613,45	637,35	661,20	685,00	708,75
1220,0	562,75	591,88	620,95	649,98	678,96	707,88	736,76	765,59	794,37	823,10	851,78
1420,0	656,46	690,52	724,53	758,49	792,40	826,26	860,07	893,83	927,54	961,21	994,82
1620,0	750,18	789,17	828,11	867,00	905,84	944,63	983,38	1022,07	1060,72	1099,31	1137,86
1720,0	797,04	838,49	879,90	921,25	962,56	1003,82	1045,03	1086,19	1127,30	1168,36	1209,38
1820,0	843,89	887,81	931,69	975,51	1019,28	1063,01	1106,68	1150,31	1193,89	1237,42	1280,89
2020,0	937,61	986,46	1035,27	1084,02	1132,73	1181,38	1229,99	1278,55	1327,06	1375,52	1423,93
2220,0	1031,32	1085,11	1138,84	1192,53	1246,17	1299,76	1353,30	1406,79	1460,23	1513,62	1566,97
2520,0	1171,89	1233,08	1294,21	1355,30	1416,33	1477,32	1538,26	1599,15	1659,99	1720,78	1781,52

1) Теоретическая масса 1 м труб приведена для сплавов.

Приимечания

1 Теоретическую массу 1 м труб, кг, рассчитывают по следующей формуле с округлением полученного значения до трех десятичных знаков после запятой для осталных значений:

$$M = 0,0246615 (D - S) S,$$

где D — наружный диаметр трубы, мм,
 S — толщина стенки трубы, мм.

Плотность стали принятая равной $7,85 \text{ г/см}^3$.

2 Теоретическую массу 1 м труб ДСФ увеличивают для одношовных труб на 1 %, для двухшовных и спиральношовных труб — на 1,5 % расчетной теоретической массы.

5.3 Длина

По длине трубы изготавлиают:

- нemerной длины — в пределах от 1,5 до 18,0 м;
- мерной длины — в пределах от 2,0 до 18,0 м;
- длины, кратной мерной, — в пределах от 1,5 до 18,0 м с припуском на каждый рез по 5 мм, если другой припуск не указан в заказе.

В каждой партии труб мерной длины допускается не более 5 % труб нemerной длины не короче 3,0 м.

Трубы мерной длины и длины, кратной мерной, поставляют обычной точности по длине.

По требованию заказчика трубы мерной длины и длины, кратной мерной, могут быть поставлены повышенной точности по длине.

По требованию заказчика трубы нemerной длины изготавлиают с ограничением длины в пределах от 6,0 до 14,0 м.

По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы мерной длины и длины, кратной мерной, могут быть изготовлены длиной, не предусмотренной настоящим стандартом.

5.4 Классы прочности

Трубы изготавлиают классами прочности от КП175 до КП460, указанными в таблице 2.

По согласованию между изготовителем и заказчиком изготавлиают трубы промежуточных классов прочности.

5.5 Марки стали

Трубы изготавлиают из углеродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 9045, ГОСТ 19281 и по другим нормативным документам.

5.6 Группы поставки

Трубы в зависимости от нормированных показателей изготавлиают следующих групп поставки:

А — с нормированием механических свойств при растяжении классов прочности КП175 — КП460, без нормирования химического состава;

Б — с нормированием химического состава из сталей марок по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 9045 и ГОСТ 19281 или другим нормативным документам, без нормирования механических свойств;

В — с нормированием механических свойств при растяжении классов прочности КП175 — КП460 и химического состава из сталей марок по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 9045 и ГОСТ 19281 или другим нормативным документам;

Д — с нормированием испытательного гидравлического давления, без нормирования механических свойств и химического состава;

Е — с химическим составом стали и/или нормами механических свойств, установленными по согласованию между изготовителем и заказчиком.

5.7 Примеры условных обозначений труб

Примеры условных обозначений:

1 Трубы ВЧС, без термообработки, наружным диаметром 89,0 мм обычной точности, с толщиной стенки 4,0 мм, длины, кратной 1,6 м, обычной точности, группы поставки Б, из стали марки Ст3сп, по ГОСТ ...:

Труба ВЧС — 89 × 4 × 1600р — Б — Ст3сп — ГОСТ ...

2 Трубы ВЧС, с локальной термообработкой сварного соединения, наружным диаметром 219,0 мм повышенной точности, с толщиной стенки 8,0 мм, мерной длины 7,0 м, повышенной точности, группы поставки А, класса прочности КП265, по ГОСТ ...:

Труба ВЧС — ЛТО — 219п × 8 × 7000р — А — КП265 — ГОСТ ...

3 Трубы ВЧС, с объемной термообработкой, наружным диаметром 219,0 мм обычной точности, с толщиной стенки 8,0 мм, нemerной длины, группы поставки Е, класса прочности КП430, из стали марки 13ХФА, по ГОСТ ...:

Труба ВЧС — ОТО — 219 × 8 — Е — КП430 — 13ХФА — ГОСТ ...

ГОСТ 33228—2015

4 Трубы ВЧС, ГР, наружным диаметром 76,0 мм повышенной точности, с толщиной стенки 3,0 мм, ограниченной немерной длины в пределах 8,0—14,0 м, группы поставки В, класса прочности КП195, из стали марки 09Г2С, по ГОСТ ...:

Труба ВЧС — ГР — 76п × 3 × 8000—14000 — В — КП195 — 09Г2С — ГОСТ ...

5 Трубы ДСФП, без термообработки, наружным диаметром 820,0 мм повышенной точности, с толщиной стенки 16,0 мм, мерной длины 10,5 м обычной точности, группы поставки В, класса прочности КП245, из стали марки 20, по ГОСТ ...:

Труба ДСФП — 820п × 16 × 10500 — В — КП245 — 20 — ГОСТ ...

6 Трубы ДСФП, наружным диаметром 406,4 мм обычной точности, с толщиной стенки 5,5 мм, немерной длины, группы поставки Д, по ГОСТ ...:

Труба ДСФП — 406,4 × 5,5 — Д — ГОСТ ...

7 Трубы ДСФ2П, без термообработки, наружным диаметром 530,0 мм обычной точности, с толщиной стенки 12,0 мм, немерной длины, группы поставки Б, из стали марки 08кп, по ГОСТ ...:

Труба ДСФ2П — 530 × 12 — Б — 08кп — ГОСТ ...

8 Трубы ДСФС, с объемной термообработкой, наружным диаметром 1420,0 мм обычной точности, с толщиной стенки 14,0 мм, немерной длины, группы поставки А, класса прочности КП460, по ГОСТ ...:

Труба ДСФС — ОТО — 1420 × 14 — А — КП460 — ГОСТ ...

5.8 Сведения, указываемые в заказе

5.8.1 При оформлении заказа заказчик должен указать следующие обязательные сведения:

- а) обозначение настоящего стандарта;
- б) вид труб (см. 5.1);
- в) размеры труб (см. 5.2, таблица 1);
- г) вид длины и длину труб (см. 5.3);
- д) класс прочности (для групп поставки А и В) (см. 5.4);
- е) марку стали (для групп поставки Б и В) (см. 5.5);
- ж) группу поставки труб (см. 5.6);
- и) химический состав стали и/или механические свойства труб (для труб группы поставки Е) (см. 5.6, 6.3.8).

5.8.2 При необходимости заказчик может указать в заказе следующие дополнительные требования:

- а) повышенная точность изготовления труб по наружному диаметру (см. 5.2, 6.5.1.1);
- б) поставка труб мерной длины и длины, кратной мерной, повышенной точности по длине (см. 5.3);
- в) изготовление труб немерной длины с ограничением длины в пределах 6,0—14,0 м (см. 5.3);
- г) нормирование временного сопротивления сварного соединения труб наружным диаметром 51,0 мм и более, групп поставки А и В (см. 6.3.2);
- д) нормирование ударной вязкости тела труб групп поставки А и В, классов прочности КП205 и выше, наружным диаметром свыше 114,0 мм, с толщиной стенки 6,0 мм и более (см. 6.3.3);
- е) нормирование ударной вязкости при испытаниях образцов с U-образным надрезом тела труб, групп поставки А и В, классов прочности КП205 и выше, наружным диаметром свыше 114,0 мм, с толщиной стенки 6,0 мм и более, при температуре испытания 20 °С после механического старения (см. 6.3.4);
- ж) нормирование ударной вязкости сварного соединения образцов с U-образным надрезом труб групп поставки А и В, классов прочности КП245 и выше, наружным диаметром свыше 114,0 мм, с толщиной стенки 6,0 мм и более, при температуре испытания минус 20 °С (см. 6.3.5);
- и) проведение технологических испытаний труб групп поставки А и В с указанием видов испытаний (см. 6.4.2);
- к) изготовление труб наружным диаметром 530,0 мм и более, с наружным диаметром торцов обычной и повышенной точности (см. 6.5.1.3);
- л) удаление или сплющивание внутреннего грата на трубах наружным диаметром 35,0 мм и более (см. 6.6.1);
- м) проведение гидростатических испытаний труб групп поставки А и В с выдержкой под давлением не менее 10 с при давлении P , рассчитанном по формуле (1) настоящего стандарта, но не превышающем 20 МПа (см. 6.8.3);

н) выполнение фаски на торцах труб с толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм включительно (см. 6.9.3);
 п) выполнение фаски специальной формы на торцах труб с толщиной стенки от 15,0 мм и более (см. 6.9.4);

р) указание фактической длины труб в маркировке (см. 6.10.4);

15) указание в документе о приемочном контроле расчетного испытательного давления (см. 8.4);

с) оформление документа о приемочном контроле, не предусмотренного настоящим стандартом (см. 8.4).

5.8.3 При необходимости между изготовителем и заказчиком могут быть согласованы и указаны в заказе следующие дополнительные требования:

а) изготовление труб размерами, не предусмотренными настоящим стандартом (см. 5.2);

б) изготовление труб мерной длины и длины, кратной мерной, не предусмотренной настоящим стандартом (см. 5.3);

в) изготовление труб промежуточных классов прочности, не указанных в таблице 2 настоящего стандарта (см. 5.4, 6.3.1);

г) изготовление стыкованных прямошовных труб (см. 6.1.1);

д) вид и режим термической обработки (см. 6.1.2);

е) проведение термической обработки в печах с защитной атмосферой (см. 6.1.2);

ж) нормирование величины углеродного эквивалента низколегированных сталей для труб группы поставки Е (см. 6.2.4);

и) нормирование ударной вязкости при испытаниях образцов с U-образным надрезом тела труб групп поставки А и В, классов прочности КП265 и выше, с толщиной стенки 6,0 мм и более, при температуре испытания минус 60 °С (см. 6.3.6);

к) нормирование ударной вязкости при испытаниях образцов с V-образным надрезом тела труб наружным диаметром 114,0 мм и более, с толщиной стенки 6,0 мм и более и/или сварного соединения групп поставки А и В, при температуре испытания, указанной заказчиком (см. 6.3.7);

л) изготовление труб со смещеными предельными отклонениями наружного диаметра (см. 6.5.1.1);

м) изготовление труб со смещеными предельными отклонениями толщины стенки (см. 6.5.1.2);

н) уменьшенные или увеличенные предельные отклонения длины труб мерной длины и длины, кратной мерной (см. 6.5.2);

п) требования к овалности труб, не предусмотренные настоящим стандартом (см. 6.5.3.1);

р) требования к прямолинейности труб, не предусмотренные настоящим стандартом (см. 6.5.3.2);

с) допустимая высота внутреннего грата для труб наружным диаметром 35,0 мм и более (см. 6.6.1);

т) поставка труб с очищенной от окалины поверхностью (см. 6.7.4);

у) проведение гидростатических испытаний труб группы поставки Е с выдержкой под давлением не менее 5 с при давлении P , рассчитанном по формуле (1) настоящего стандарта (см. 6.8.1);

ф) проведение гидростатических испытаний труб группы поставки Е с выдержкой под давлением не менее 10 с при давлении P , рассчитанном по формуле (1) настоящего стандарта, но не превышающим 20 МПа (см. 6.8.3);

х) проведение гидростатических испытаний труб наружным диаметром от 114,0 до 273,0 мм включительно при давлении 12 МПа, с выдержкой под давлением не менее 10 с (в случае, если давление, рассчитанное по формуле (1) настоящего стандарта, превышает 12 МПа) (см. 6.8.4);

ц) проведение контроля сварных соединений труб группы поставки Е по всей длине неразрушающими методами и дополнительного, после проведения неразрушающего контроля, гидростатического испытания в объеме не менее 15 % труб от партии при давлении, указанном в 6.8.1 настоящего стандарта (см. 6.8.5);

ш) поставка труб групп А, Б, В и Е без проведения дополнительных гидростатических испытаний после неразрушающего контроля (см. 6.8.4);

щ) нанесение дополнительной маркировки (см. 6.10.4, 6.10.5).

6 Технические требования

6.1 Способ производства

6.1.1 Формообразование

Трубы изготавливают из листового или рулонного проката способом высокочастотной сварки или дуговой сварки под слоем флюса.

ГОСТ 33228—2015

Трубы после сварки могут быть подвергнуты горячему редуцированию.

На трубах допускается наличие стыковых сварных швов концов рулонного или листового проката на расстоянии не менее 300 мм от торца трубы.

По согласованию между изготовителем и заказчиком прямошовные трубы могут быть изготовлены стыкованными, то есть состоящими из двух отрезков, сваренных вместе кольцевым стыковым швом. Трубы, используемые для изготовления стыкованных труб, должны быть не короче 1,5 м.

6.1.2 Термическая обработка

Трубы подвергают термической обработке или поставляют без термической обработки.

Трубы подвергают термической обработке следующих видов: термической обработке по всему объему или локальной термической обработке сварного соединения.

Необходимость проведения, вид и режим термической обработки выбирает изготовитель с учетом обеспечения требований настоящего стандарта, если между изготовителем и заказчиком не согласовано проведение термической обработки.

По согласованию между заказчиком и изготовителем трубы поставляют термически обработанными в печах с защитной атмосферой.

6.2 Химический состав

6.2.1 Химический состав труб групп поставки А и Д выбирает изготовитель с учетом обеспечения требований настоящего стандарта.

6.2.2 Химический состав труб групп поставки Б и В должен соответствовать указанному в ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 9045 и ГОСТ 19281 и других нормативных документах.

6.2.3 Химический состав труб группы поставки Е устанавливают по согласованию между изготовителем и заказчиком.

6.2.4 Углеродный эквивалент $C_{экв}$ для труб групп поставки А, Б, В и Д из низколегированных сталей не должен превышать 0,46 %.

По согласованию между изготовителем и заказчиком углеродный эквивалент $C_{экв}$ для группы поставки Е не должен превышать согласованного значения.

6.3 Механические свойства

6.3.1 Механические свойства при растяжении (временное сопротивление, предел текучести и относительное удлинение) тела труб групп поставки А и В должны соответствовать указанным в таблице 2 для соответствующего класса прочности.

Временное сопротивление, предел текучести и относительное удлинение тела труб групп поставки Б и Д не нормируют.

6.3.2 По требованию заказчика временное сопротивление сварного соединения труб наружным диаметром 51,0 мм и более, групп поставки А и В должно соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

6.3.3 По требованию заказчика ударная вязкость тела труб групп поставки А и В, классов прочности КП205 и выше, наружным диаметром свыше 114,0 мм, с толщиной стенки 6,0 мм и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 2 — Механические свойства тела труб при растяжении

Класс прочности	Временное сопротивление σ_u , Н/мм ²	Предел текучести σ_T , Н/мм ²	Относительное удлинение δ_5 , %, для состояния поставки			
			после ОТО и ГР	Без термообработки и после ЛТО диаметром		
				от 10 до 60 мм при толщине стенки		свыше 60 мм ¹⁾
				более 0,06 D	0,06 D и менее	
не менее						
КП175	255	175	21	7	16	19
КП185	294	185	21	7	16	19
КП195	314	195	21	7	15	19
КП205	335	205	21	7	15	19

Окончание таблицы 2

Класс прочности	Временное сопротивление σ_{B} , Н/мм ²	Предел текучести σ_T , Н/мм ²	Относительное удлинение δ_5 , %, для состояния поставки			
			после ОТО и ГР	без термообработки и после ЛТО диаметром		
				от 10 до 60 мм при толщине стенки		свыше 60 мм ¹⁾
				более 0,06 D	0,06 D и менее	
не менее						
КП235	375	235	21	6	14	19
КП245	410	245	21	6	14	19
КП265	471	265	20	6	13	18
КП345	490	345	20	5	12	18
КП355	510	355	20	5	12	18
КП380	530	380	20	5	11	18
КП390	540	390	20	5	11	18
КП410	550	410	18	5	10	16
КП460	590	460	18	4	9	16

¹⁾ Допускается снижение относительного удлинения на 3 единицы по сравнению с указанными нормами на трубах наружным диаметром от 60 до 152 мм, с толщиной стенки более 3 мм и на трубах наружным диаметром свыше 152 мм, с толщиной стенки более 6 мм.

Таблица 3 — Ударная вязкость при испытаниях образцов с U-образным надрезом тела труб

Класс прочности	Ударная вязкость при испытаниях образцов с U-образным надрезом тела труб, Дж/см ² . не менее, при температуре испытания, °С			
	20	минус 20	минус 40	минус 60 ¹⁾
От КП205 до КП245 включ.	78,4	39,2	—	—
Св. КП245	—	39,2	24,5	24,5

¹⁾ По согласованию между изготовителем и заказчиком.

6.3.4 По требованию заказчика ударная вязкость при испытаниях образцов с U-образным надрезом тела труб групп поставки А и В, классов прочности КП205 и более, наружным диаметром 114,0 мм и более, с толщиной стенки 6,0 мм и более, при температуре испытания 20 °С после механического старения должна быть не менее 39,2 Дж/см².

6.3.5 По требованию заказчика ударная вязкость при испытаниях образцов с U-образным надрезом сварного соединения труб групп поставки А и В, классов прочности КП245 и более, наружным диаметром 114,0 мм и более, с толщиной стенки 6,0 мм и более, при температуре испытания минус 20 °С должна быть не менее 29,4 Дж/см².

6.3.6 По согласованию между изготовителем и заказчиком ударная вязкость при испытаниях образцов с U-образным надрезом тела труб групп поставки А и В, классов прочности КП265 и более, с толщиной стенки 6,0 мм и более, при температуре испытания минус 60 °С должна быть не менее 24,5 Дж/см².

6.3.7 По согласованию между изготовителем и заказчиком ударная вязкость при испытаниях образцов с V-образным надрезом тела труб наружным диаметром 114,0 мм и более, с толщиной стенки 6,0 мм и более и/или сварного соединения групп поставки А и В, при температуре испытания, указанной заказчиком, должна быть не менее согласованного значения.

6.3.8 Механические свойства труб группы Е устанавливают по согласованию между изготовителем и заказчиком.

6.4 Технологические свойства

6.4.1 Трубы ВЧС групп поставки А и В, наружным диаметром до 152,0 мм включительно, с толщиной стенки не более 15 % D должны выдерживать технологическое испытание на сплющивание.

Сплющивание образцов проводят до расстояния между сплющиваемыми плоскостями, равного 2/3 наружного диаметра трубы.

6.4.2 По требованию заказчика трубы групп поставки А и В должны выдерживать одно или несколько технологических испытаний на раздачу, загиб, сплющивание или статический изгиб сварного соединения, указанных в таблице 4.

Таблица 4 — Виды технологических испытаний труб

Вид испытания	Способ сварки	Состояние труб	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм
Сплющивание	ВЧС	Любое	Св. 152,0 до 400,0 включ.	Не более 15 % D
Раздача	ВЧС	ОТО, ЛТО, ГР	Не более 108,0	Любая
		Нетермо-обработанные	Св. 20,0 до 60,0 включ.	Не более 6 % D
			» 60,0 » 108,0 »	Любая
Загиб	ВЧС	ОТО, ЛТО, ГР	Любой	Любая
Бортование	ВЧС	ГР	Св. 30,0 до 160,0 включ.	Не более 8 % D
Статический изгиб сварного соединения	ВЧС и ДСФ	Любое	Св. 406,4	Любая

6.5 Предельные отклонения размеров, длины и формы труб

6.5.1 Предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки

6.5.1.1 Предельные отклонения наружного диаметра тела труб не должны превышать указанных в таблице 5 для заданной точности изготовления.

По согласованию между заказчиком и изготовителем трубы изготавливают со смещениями предельными отклонениями наружного диаметра. При этом сумма предельных отклонений не должна превышать указанных в таблице 5 для заданной точности изготовления.

Таблица 5 — Предельные отклонения наружного диаметра тела труб

Наружный диаметр труб, мм	Предельные отклонения при точности изготовления ¹⁾	
	обычной	повышенной
10,0	±0,2 мм	—
Св. 10,0 до 30,0 включ.	±0,3 мм	±0,2 мм
Св. 30,0 до 51,0 включ.	±0,4 мм	±0,3 мм
Св. 51,0 до 193,7 включ.	±0,80 %	±0,70 %
Св. 197,3 до 426,0 включ.	±0,75 %	±0,65 %
Св. 426 до 1020 включ.	±0,70 %	±0,65 %
Св. 1020,0 до 1420,0 включ.	±0,60 %	±6,0 мм
Св. 1420,0 до 1620,0 включ.	±0,40 %	±3,5 мм
Св. 1620,0	±0,30 %	±4,5 мм

¹⁾ Предельные отклонения наружного диаметра для зоны сварного соединения не нормируют.

6.5.1.2 Предельные отклонения толщины стенки тела труб не должны превышать:

- для труб наружным диаметром до 152,0 мм включительно ±10 %;

- для труб наружным диаметром выше 152,0 мм предельных отклонений, указанных в ГОСТ 19903 для максимальной ширины листового и рулонного проката нормальной точности.

Для труб ВЧС наружным диаметром выше 76,0 мм на расстоянии, равном одной толщине стенки в каждую сторону от сварного шва, допускается утолщение стенки на 0,2 мм сверх плюсового отклонения.

По согласованию между заказчиком и изготовителем трубы изготавливают со смещеными предельными отклонениями по толщине стенки, не превышающими суммы предельных отклонений по толщине стенки.

6.5.1.3 По требованию заказчика трубы наружным диаметром 530,0 мм и более изготавливают наружным диаметром торцов обычной и повышенной точности, с предельными отклонениями, указанными в таблице 6.

Таблица 6 — Предельные отклонения наружного диаметра торцов труб

Наружный диаметр труб, мм	Предельные отклонения наружного диаметра торцов трубы при точности изготовления	
	обычной	повышенной
От 530,0 до 720,0 включ.	±2,5 мм	±1,5 мм
От 720,0 до 1020,0 включ.	±2,5 мм	±2,0 мм
От 1020,0 до 1620,0 включ.	±4,0 мм	±3,5 мм
Св. 1620,0	±0,30 %	±4,5 мм

6.5.2 Предельные отклонения длины

Предельные отклонения длины труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать указанных в таблице 7.

Таблица 7 — Предельные отклонения длины труб

Вид длины	Длина, м	Предельные отклонения длины труб, мм, при точности изготовления	
		обычной	повышенной
Мерная	До 6,0 включ.	+50	+10
	Св. 6,0	+70	+15
Кратная мерной	Любая	+100	+15

По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы мерной длины и длины, кратной мерной, изготавливают с уменьшенными или увеличенными предельными отклонениями длины.

6.5.3 Отклонения формы

6.5.3.1 Овальность труб не должна превышать:

- для труб наружным диаметром до 530,0 мм включительно, определяемая по разности наибольшего и наименьшего фактических наружных диаметров в одном сечении, — поля предельных отклонений наружного диаметра труб соответствующей точности изготовления;

- для труб наружным диаметром выше 530,0 мм, определяемая по отношению разности наибольшего и наименьшего фактических наружных диаметров в одном сечении к номинальному диаметру, — 1,5 % наружного диаметра труб соответствующей точности изготовления.

По согласованию между изготовителем и заказчиком могут быть установлены другие требования к овальности труб.

6.5.3.2 Трубы должны быть прямолинейными.

Отклонение от прямолинейности труб не должно превышать:

- для труб ВЧС, ДСФП и ДСФ2П наружным диаметром до 457,0 мм включительно — 1,5 мм на любом участке длиной 1 м;

- для труб ДСФС, ВЧС, ДСФП и ДСФ2П наружным диаметром выше 457,0 мм — 0,2 % от всей длины трубы.

Между изготовителем и заказчиком могут быть согласованы другие отклонения от прямолинейности труб.

6.6 Параметры сварного шва

6.6.1 Наружный грат на трубах ВЧС должен быть удален. Высота остатка наружного грата, выступающего над прилежащей поверхностью тела трубы, не должна превышать 0,50 мм.

В местах снятия наружного грата допускается утонение стенки на 0,1 мм сверх минусового отклонения.

На внутренней поверхности труб ВЧС допускается наличие грата, обусловленное способом производства.

Между изготовителем и заказчиком может быть согласована допустимая высота внутреннего грата.

По требованию заказчика внутренний грат на трубах наружным диаметром 35,0 мм и более должен быть удален или сплющен, при этом высота остатка внутреннего грата не должна превышать:

- 0,35 мм — при толщине стенки менее 2,0 мм;
- 0,40 мм — при толщине стенки от 2,0 до 3,0 мм;
- 0,50 мм — при толщине стенки выше 3,0 мм.

В местах снятия внутреннего грата допускается утонение стенки на 0,1 мм сверх минусового отклонения.

6.6.2 Высота наружного валика сварного шва труб ДСФ, выступающая над прилежащей поверхностью тела трубы, должна быть в следующих пределах:

- 0,5—3,0 мм — при толщине стенки до 8,0 мм включительно;
- 0,5—3,5 мм — при толщине стенки выше 8,0 мм до 14,0 мм включительно;
- 0,5—4,0 мм — при толщине стенки выше 14,0 мм до 17,0 мм включительно;
- 0,5—5,0 мм — при толщине стенки выше 17,0 мм.

Допускается в местах ремонта увеличение высоты валика сварного шва на 1 мм сверх допустимого значения.

Высота внутреннего валика сварного шва, выступающая над прилежащей поверхностью тела трубы, должна быть не менее 0,5 мм.

Допускается на концах труб на расстоянии не менее 150 мм от торца снятие наружного и внутреннего валиков сварного шва до высоты менее 0,5 мм, не выводящее толщину стенки в сварном шве за допустимое минимальное значение.

Переход от валика сварного шва к прилежащей поверхности тела трубы должен быть плавным, без резких изменений профиля.

6.6.3 Смещение кромок в сварном шве труб ВЧС и ДСФ не должно превышать 10 % толщины стенки тела труб.

6.6.4 Смещение наружного и внутреннего валиков сварного шва труб ДСФ не должно превышать: 3,0 мм — для труб толщиной стенки 20,0 мм и менее; 4,0 мм — для труб толщиной стенки более 20,0 мм.

6.6.5 На трубах допускается один стыковой сварной шов концов рулонного или листового проката.

Расстояние по окружности между пересечением продольных швов труб ДСФ2П со стыковым швом должно быть не менее 100 мм.

Расстояние по окружности между пересечением спирального и стыкового шва концов рулонного или листового проката со стыковым швом должно составлять не менее 50 мм.

Расстояние от стыкового шва концов рулонного или листового проката до торца труб или до кольцевого стыкового шва должно быть не менее 300 мм.

6.7 Качество поверхности

6.7.1 На поверхности тела труб не допускаются трещины, закаты, расслоения, рванины, а также вмятины с острым дном.

На поверхности тела труб допускаются риски, раковины, плены, рябизна, окалина, следы правки и зачистки несовершенств, не выводящие толщину стенки за допустимые предельные значения.

На поверхности труб, термически обработанных в печах с защитной атмосферой, допускается наличие тонкой окисной пленки и цветов побежалости.

На поверхности тела труб, за исключением концевых участков на расстоянии не менее 150 мм от торцов, допускаются вмятины:

- на поверхности труб наружным диаметром менее 76,0 мм — глубиной не более 3,0 мм, длиной не более 0,25 наружного диаметра в любом направлении;
- на поверхности труб наружным диаметром 76,0 мм и более — глубиной не более 6,0 мм, длиной не более 0,5 наружного диаметра в любом направлении.

6.7.2 На поверхности зоны сварного соединения не допускаются трещины, непровары и прожоги.

Допускаются поверхностные несовершенства металла сварного шва в виде пор, раковин и поджогов, не выводящие толщину стенки за допустимые значения, и в виде подрезов глубиной не более 0,5 мм.

На поверхности сварного шва труб ДСФ допускаются следы усадки металла вдоль оси шва (утяжин) глубиной, не выводящей высоту валика сварного шва за допустимые значения.

6.7.3 Допускается удаление несовершенств поверхности травлением, сплошной абразивной зачисткой при условии, что они не выводят диаметр и толщину стенки за допустимые значения.

Допускается удаление несовершенств поверхности местной абразивной зачисткой при условии, что она не выводит толщину стенки за допустимые значения. Участки местной зачистки должны плавно переходить в прилежащую поверхность трубы.

Ремонт поверхности тела труб сваркой не допускается.

Допускается ремонт сваркой сварного шва. Длина отдельного отремонтированного участка сварного шва должна быть не менее 50 мм, а общая длина отремонтированных участков не более 10 % длины трубы. Ремонт должен быть проведен с использованием соответствующих сварочных и присадочных материалов. Место заварки должно быть зачищено.

Ремонт сварного шва проводят до термической обработки, если применимо. Если ремонт сварного шва проводят после термической обработки, то после него трубы должны быть подвергнуты повторной термической обработке.

Трубы после ремонта сварного шва должны быть подвергнуты последующему гидростатическому испытанию или контролю отремонтированного участка шва неразрушающими методами.

6.7.4 По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы поставляют с очищенной от окалины поверхностью.

6.8 Сплошность металла

6.8.1 Трубы групп поставки А, В и, если согласовано, Е подвергают гидростатическому испытанию с выдержкой под давлением не менее 5 с при давлении P , МПа, рассчитанном по формуле (1), но не превышающем:

- для труб наружным диаметром до 102,0 мм — 6 МПа;
- для труб наружным диаметром 102,0 мм и более — 3 МПа.

Расчетное давление округляют до целого значения.

$$P = 2S_{\min} R / (D - 2S_{\min}), \quad (1)$$

где D — наружный диаметр трубы, мм;

S_{\min} — минимальная (с учетом минусового предельного отклонения) толщина стенки трубы, мм;

R — допускаемое напряжение в стенке трубы, равное 0,9 от нормативного предела текучести, Н/мм².

При испытании на прессах различной конструкции с осевым подпором величину гидростатического давления P рассчитывают в соответствии с ГОСТ 3845. Расчетное давление округляют до целого значения.

6.8.2 Трубы группы поставки Д подвергают гидростатическому испытанию с выдержкой под давлением не менее 5 с при давлении P , МПа, не превышающем:

- для труб наружным диаметром до 102,0 мм — 6 МПа;
- для труб наружным диаметром 102,0 мм и более — 3 МПа.

6.8.3 По требованию заказчика трубы групп поставки А, В и, если согласовано, Е подвергают гидростатическому испытанию с выдержкой под давлением не менее 10 с при давлении P , МПа, рассчитанном по формуле (1), но не превышающем 20 МПа.

6.8.4 Если испытательное гидростатическое давление для труб наружным диаметром от 114,0 до 273,0 мм включительно, рассчитанное по формуле (1), превышает 12 МПа, допускается по согласованию между изготовителем и заказчиком проводить испытание труб при давлении 12 МПа, с выдержкой под давлением не менее 10 с.

6.8.5 Сварные соединения труб групп поставки А, Б, В и, если согласовано, Е должны быть подвергнуты по всей длине контролю неразрушающими методами и дополнительному, после проведения неразрушающего контроля, гидростатическому испытанию в объеме не менее 15 % труб от партии при давлении, указанном в 6.8.1.

ГОСТ 33228—2015

По согласованию между изготовителем и заказчиком дополнительные гидростатические испытания труб не проводят.

Допускается взамен неразрушающего контроля сварного соединения проведение гидростатического испытания труб при давлении P , превышающем установленное в 6.8.1, рассчитанном по формуле (1), при допускаемом напряжении R , равном 85 % предела текучести для труб наружным диаметром 273,0 мм и более и 75 % предела текучести для труб наружным диаметром менее 273,0 мм, но не превышающем 12 МПа.

6.8.6 Допускается проводить контроль сплошности труб неразрушающими методами, заменяющими гидростатические испытания.

6.9 Отделка концов труб

6.9.1 Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.

Предельное отклонение торцов труб от прямого угла (косина реза) не должно превышать:

- 1,0 мм — для труб наружным диаметром до 219,0 мм включительно;
- 1,5 мм — для труб наружным диаметром свыше 219,0 мм до 426,0 мм включительно;
- 2,5 мм — для труб наружным диаметром свыше 426,0 мм до 720,0 мм включительно;
- 3,5 мм — для труб наружным диаметром свыше 720,0 мм до 1020,0 мм включительно;
- 4,5 мм — для труб наружным диаметром свыше 1020,0 мм.

Установленные отклонения торцов труб от прямого угла (косина реза) обеспечиваются технологией обрезки концов труб и гарантируются изготовителем без проведения контроля.


6.9.2 Трубы изготавливают с двумя видами отделки торцов: без торцовки и снятия заусенцев или с обрезкой концов труб, торцовкой и снятием заусенцев.

Допускается при удалении заусенцев образование фаски.

6.9.3 По требованию заказчика на концах труб с толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм должна быть выполнена фаска под углом (30 ± 5) °С с торцевым притуплением шириной от 0,8 до 3,0 мм для труб наружным диаметром до 1020,0 мм включительно и шириной от 1,0 до 5,0 мм для труб наружным диаметром свыше 1020,0 мм.

Допускается увеличение ширины торцевого притупления на расстоянии до 40 мм по обе стороны сварного шва на величину высоты валиков сварного шва или высоту грата.

6.9.4 По требованию заказчика на концах труб с толщиной стенки 15,0 мм и более должна быть выполнена фаска специальной формы в соответствии с рисунком 1.

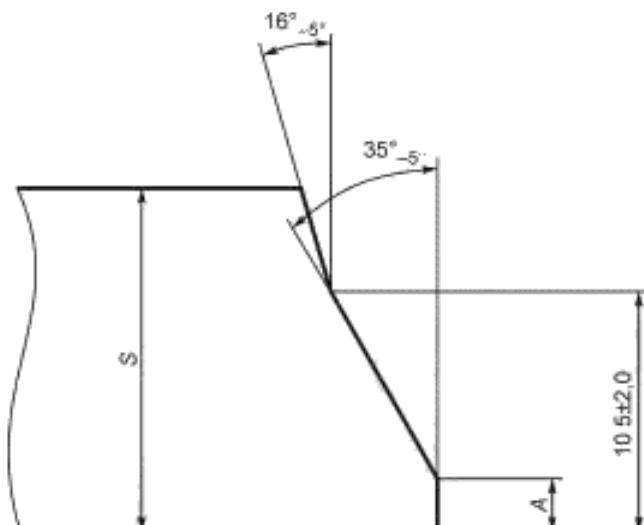

A — ширина торцевого притупления, S — толщина стенки

Наружный диаметр трубы, мм	A , мм
До 1020,0	От 0,8 до 3,0
Св. 1020,0	» 1,0 » 5,0

Рисунок 1 — Форма и размеры фаски специальной формы